

P1

Pompe
Marque : Grundfos
Type : Magna1 D32-120 F220
Débit : 1 m3/h
HMT = -- mCE

P2

Pompe
Marque : Grundfos
Type : Magna1 D32-120 F220
Débit : 1.1 m3/h
HMT = 12 mCE


P3

Pompe
Marque : Grundfos
Type : Magna1 D40-60 F220
Débit : 3m3/h
HMT = 4.5 mCE

P4

Pompe
Marque : Grundfos
Type : Magna1 D40-60 F 220
Débit : 3.5m3/h
HMT = 4.8 mCE

Nota : pour détermination des pompes, nous prendrons un delta T de 10°C

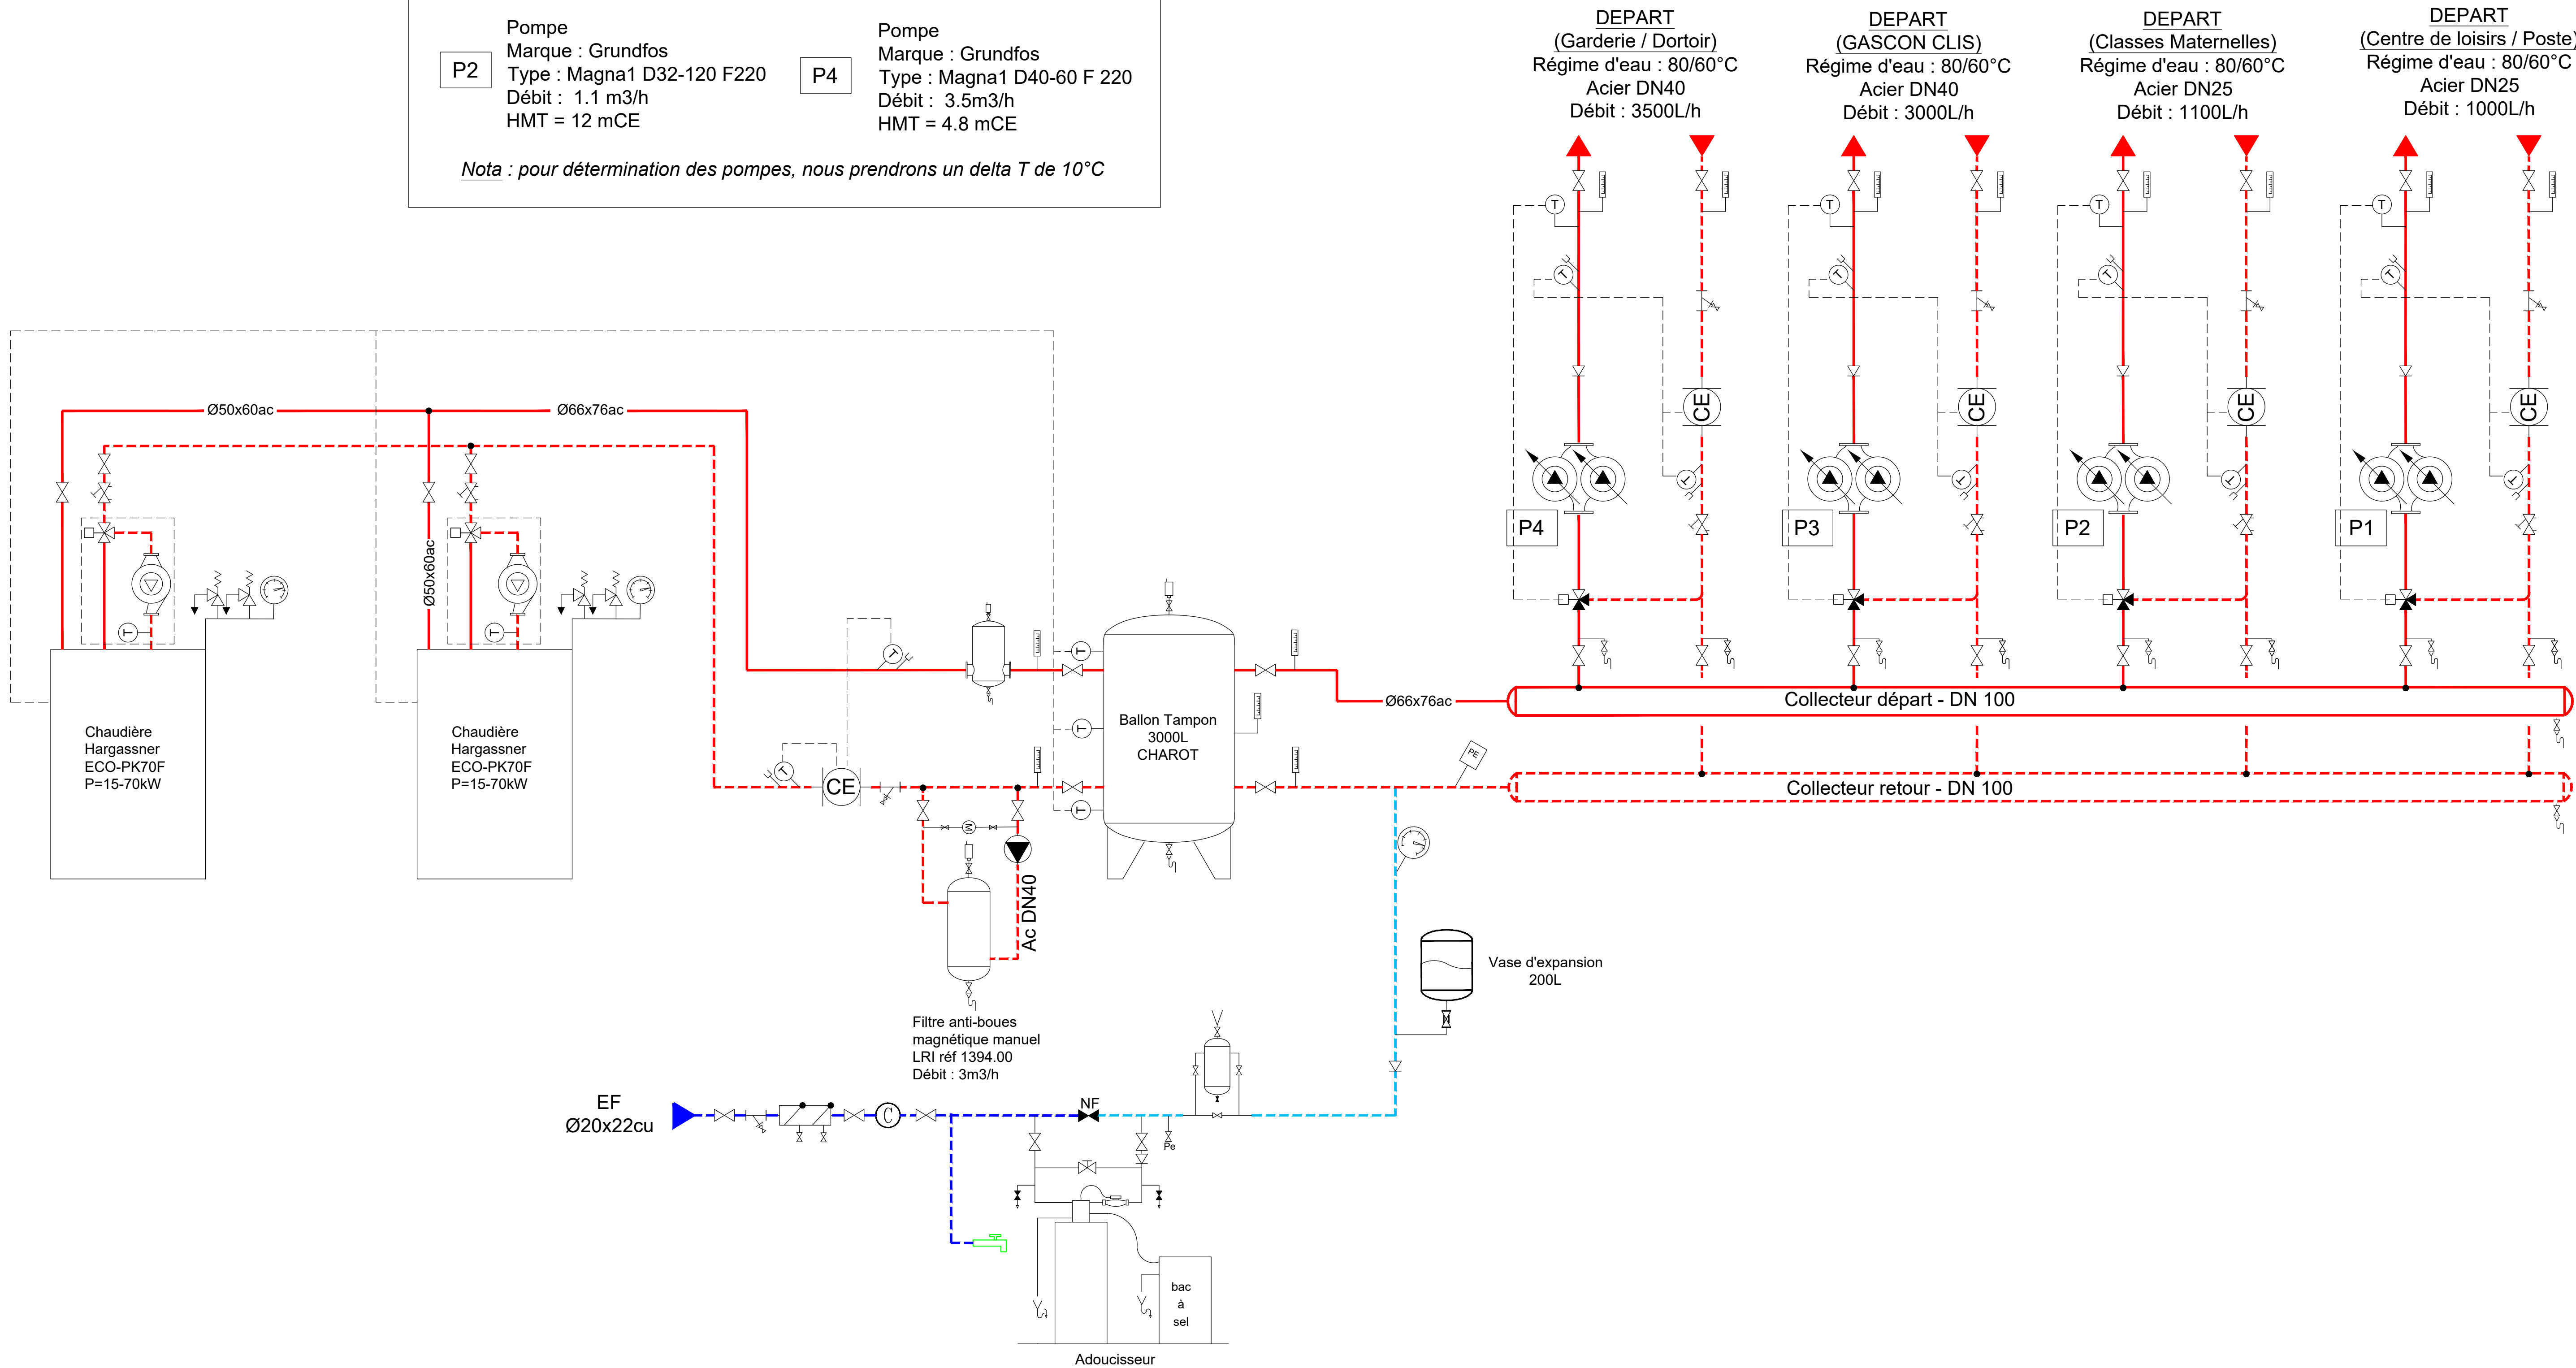

LEGENDE	
	Dégazeur avec purgeur auto.
	Pompe double débit variable
	Vanne d'isolement
	Vanne de réglage
	Vanne trois voies
	Vanne deux voies
	Filtre à tamis avec robinet vidange
	Compteur d'énergie
	Compteur volumétrique
	Thermomètre
	Manomètre à Bain d'huile
	Sonde de température (GTC)
	Pressostat Manque d'eau
	Clapet anti-retour
	Soupape de sécurité
	Soupape Différentielle
	Contrôleur débit
	Contrôleur débit groupe froid
	Manchette Témoin
	Doigt de gant
	Disconnecteur
	Clapet anti-pollution
	Report GTC
	Pot d'introduction
	Manchon anti-vibratile
	Vanne de Vidange
	Pot à boues
	Vanne à soupape

GROUPE SCOLAIRE S.B MONTFORT



Commune de Montfort en Châlosse	MAITRE D'OUVRAGE	16, place de l'école de Ville - BP16 40300 Montfort en Châlosse	Tel : 05.58.58.60.12
SYDEC	MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE	55, rue Martin Luther King 60000 Mont de Marsan	Tel : 05.58.73.80.35
ASCAUDIT énergie & fluides	MAITRE D'OEUVRE	29, rue Robert Camment 33045 Bordeaux Cedex	Tel : 05.56.37.54.76
APAVE	BUREAU DE CONTROLE	20 M Carrière 40 000 Mont de Marsan	Tel : 05.84.60.54.93

EMETTEUR			SARL ROGER Z.A de Pevallon 12, route des Chênes 40180 HIX Tel : 05.58.74.08.46	Phase	Emetteur	Lot	
				DOE	ROG	-	
INTITULE DU DOCUMENT				Type	N°	Indice	
SCHEMA DE PRINCIPE CHAUFFERIE				SCH	701	0	
Date	Indice	Objet de la modification			Créé par	Vérifié par	
06/06/24	0	Recollement Général			J.E	A.L	
-	A				A.L	A.L	
-	B				A.L	A.L	
-	C				A.L	A.L	
-	D				A.L	A.L	
Affaire	Zone	Niveau	Fichier Source		Echelle	Créé par	Vérifié par
GS	TZ	TN	DOE-ROG-CVC-TZ-TN-SCH-701.dwg		1"	J.E	A.L

